
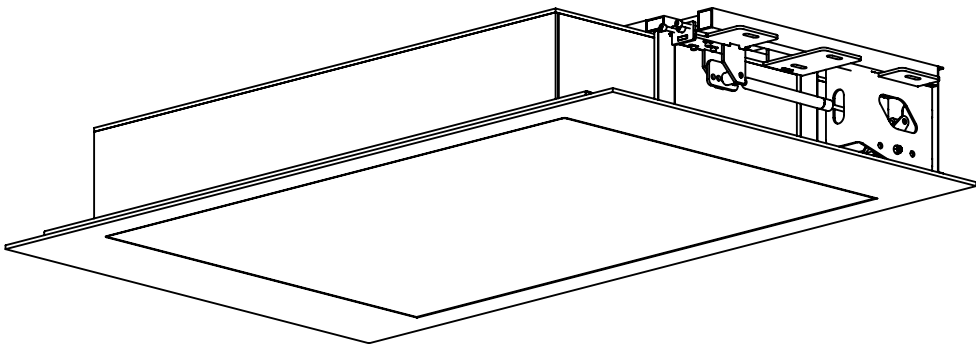
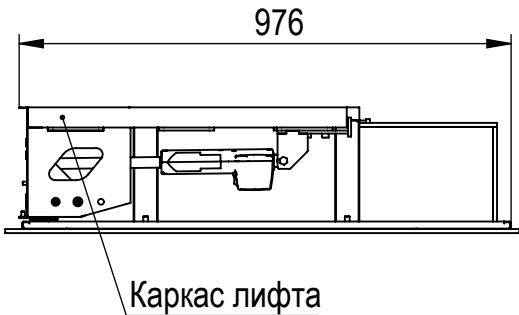


32859.00.000СБ

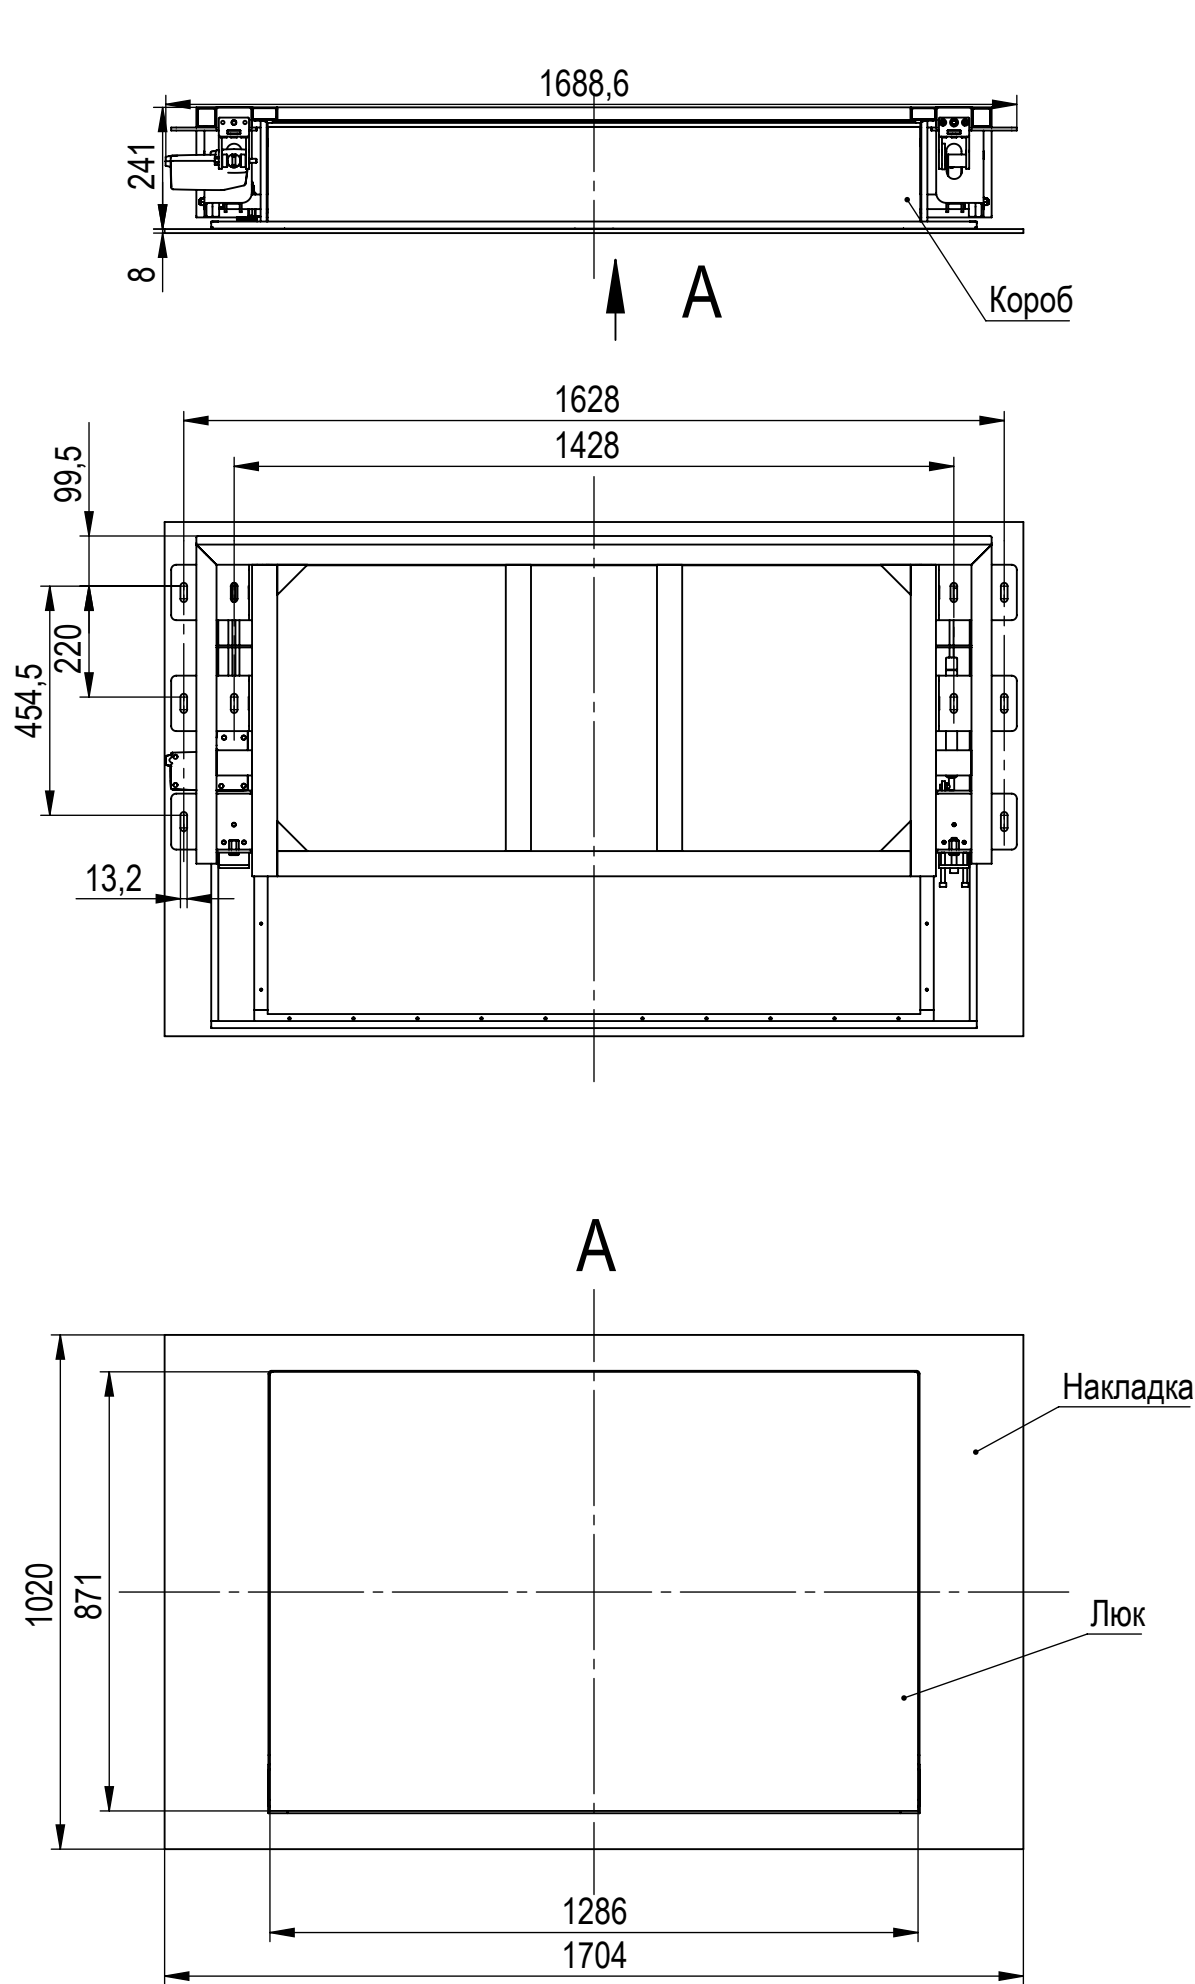





- Комментарии:
1. Лифт спроектирован для DEXP U55E7000E, для навешивания других моделей может потребоваться замена некоторых узлов.
 2. Управление осуществляется с радиопульта, с приложения -опционально.
 3. Питание 220В, максимальная потребляемая мощность 500Вт.
 4. Приводы открытия и опускания практически бесшумны, используются в мед. технике.
 5. Лифт с потолком не соединяется. В потолке делается проем чуть больше каркаса лифта, затем монтируется лифт. Зазор между потолком и лифтом закрывает накладка, которая чуть больше проема в потолке.
 6. При открытии лифта, узлы и механизмы остаются скрытыми, виден только короб. Узел опускания скрывает фальшпанель.
 7. Накладка, Люк, Короб и Фальшпанель изготавливаются в белом цвете, но по желанию заказчика могут быть окрашены в необходимый цвет.
 8. Минимальное запотолочное пространство - 260мм. Зазор (высота каркаса лифта 241мм) необходим для регулировки высоты относительно чистового потолка. Тем самым устраняется зазор между накладкой и чистовым потолком.
 9. Открытие люка 90 градусов, высота нижнего торца телевизора относительно чистового потолка 1200 мм в выдвинутом положении.

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, $\pm t/2$.

					32859.00.000СБ							
						Потолочный лифт для DEXP U55E7000E открытие-опускание Сборочный чертеж	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						490.30		1:15
Разраб.		Насонов В.В.										
Пров.												
Т. контр.							Лист 1		Листов 2			
Н. контр.												
Утв.												

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

32859.00.000СБ

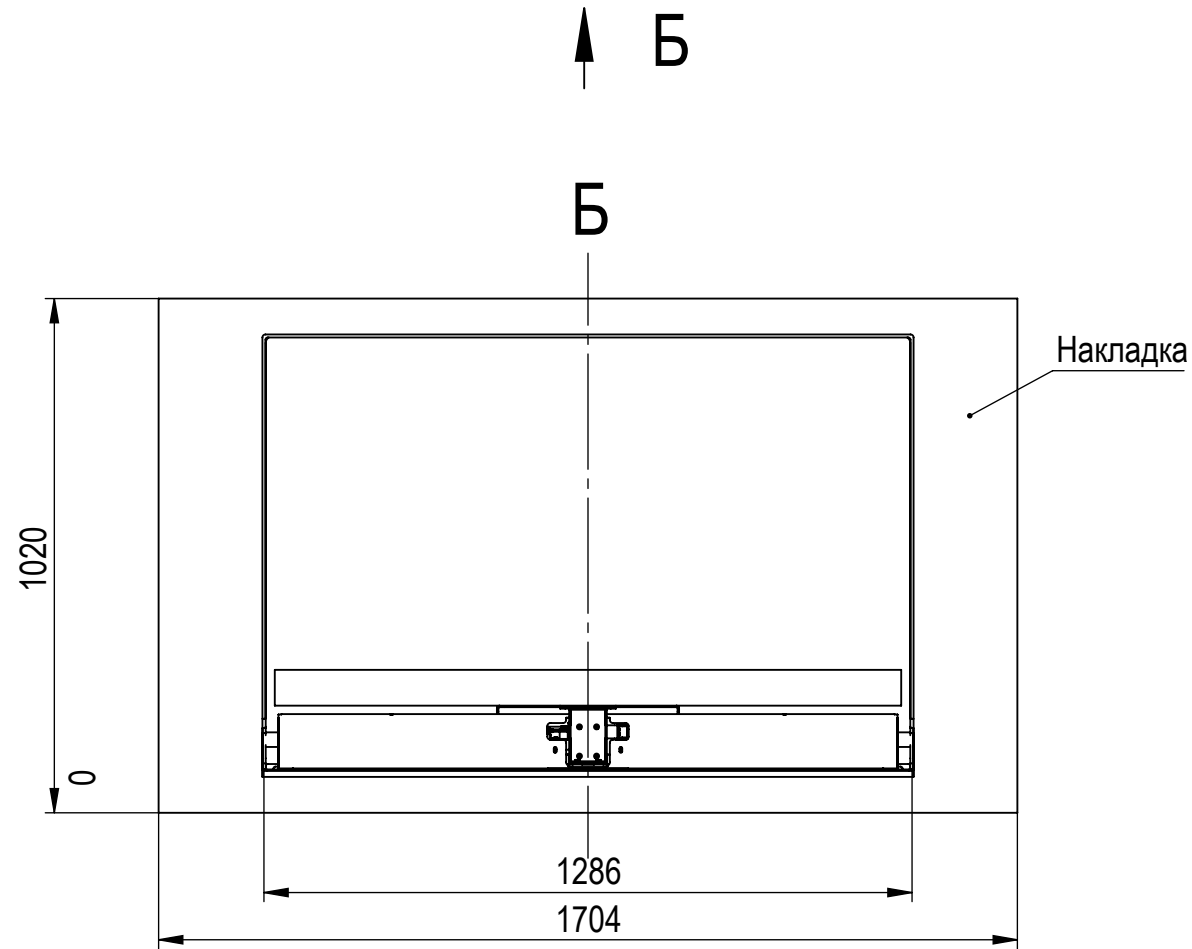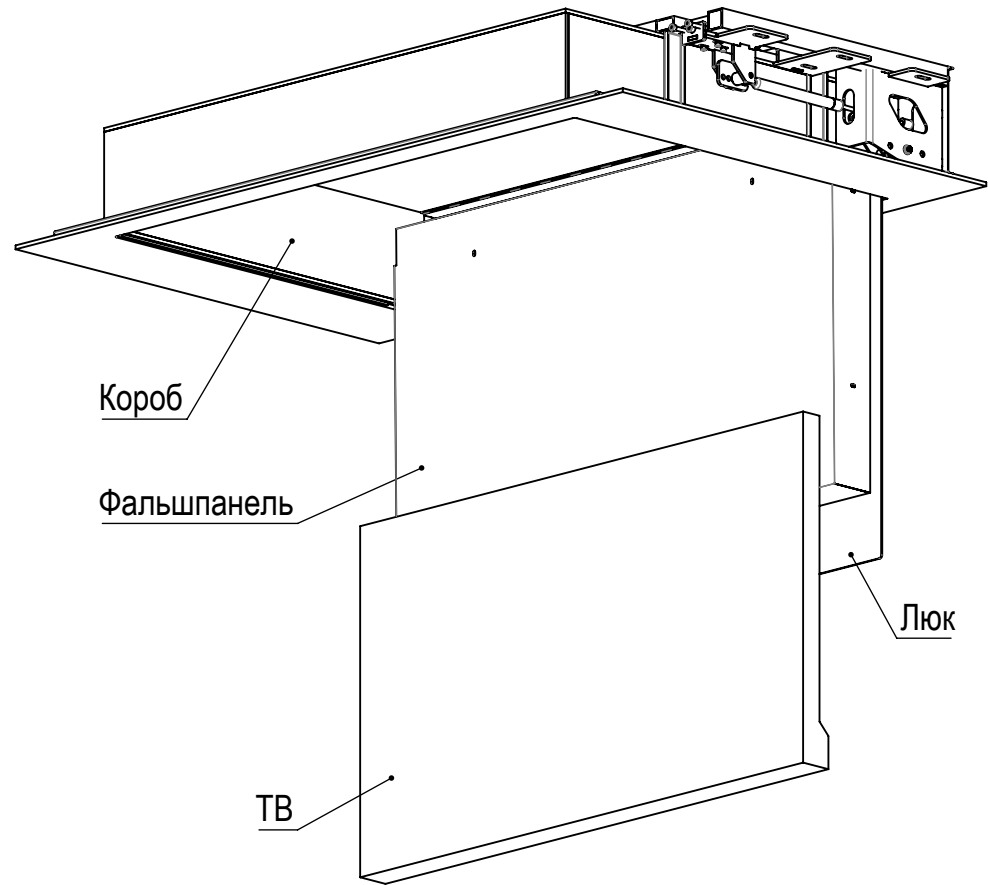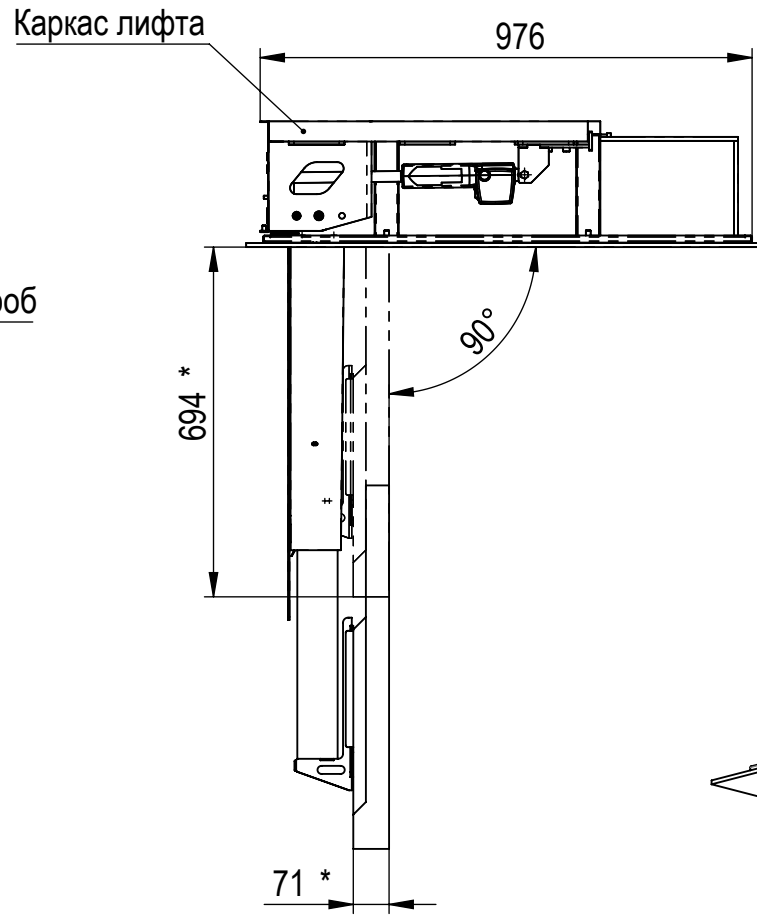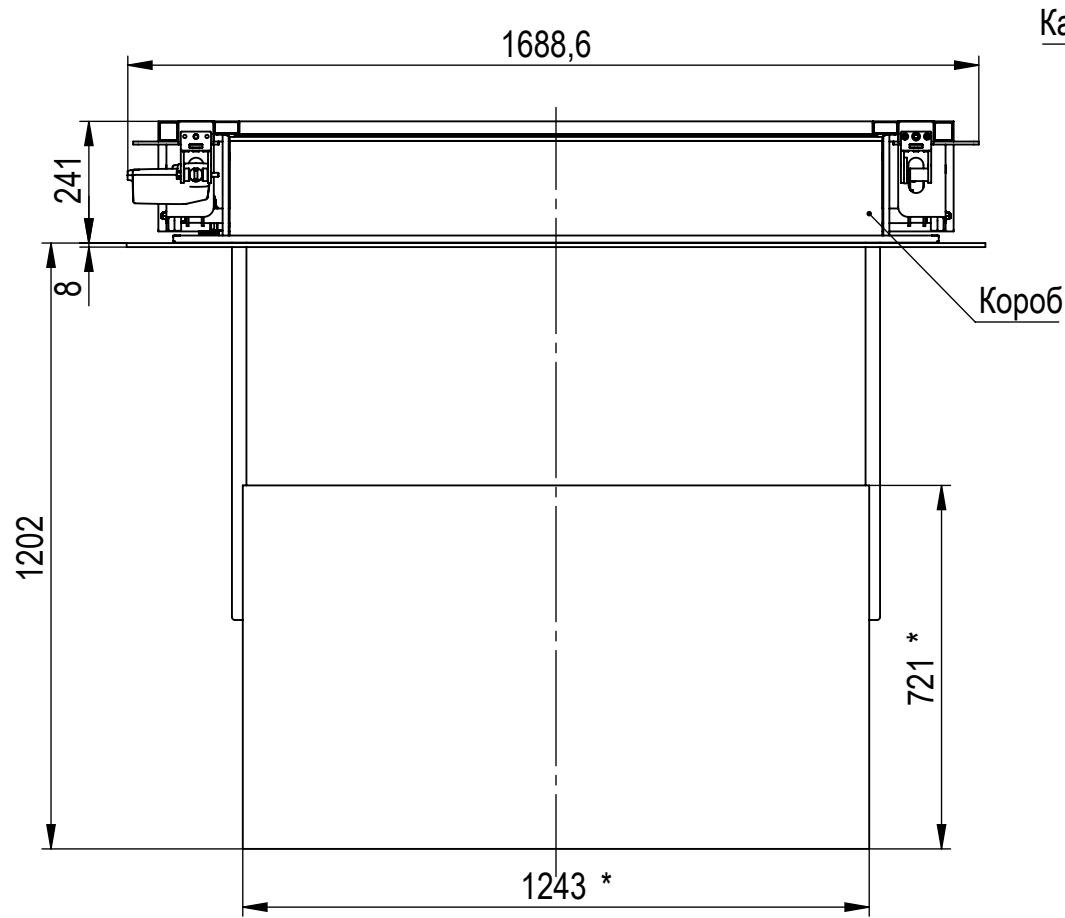

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр:

Копировал

Формат А3

32859.00.000СБ

Лист
2